

Commune de **TANKOUGOUNADIÉ**  
chef-lieu de **TANKOUGOUNADIÉ**

Fiche infos 1 : Les niveaux de service

**chef-lieu de Tankougounadié en chiffres**

Population : 2 825 habitants (2010)


Usagers en saison des pluies : 601

Usagers en saison sèche : 1 072

Équipements : 5 PMH, dont 4 fonctionnelles ; 1 PMH institutionnelle fonctionnelle

Taux de couverture potentielle : **53 %**

Taux de couverture avec fonctionnalité observée : **42 %**

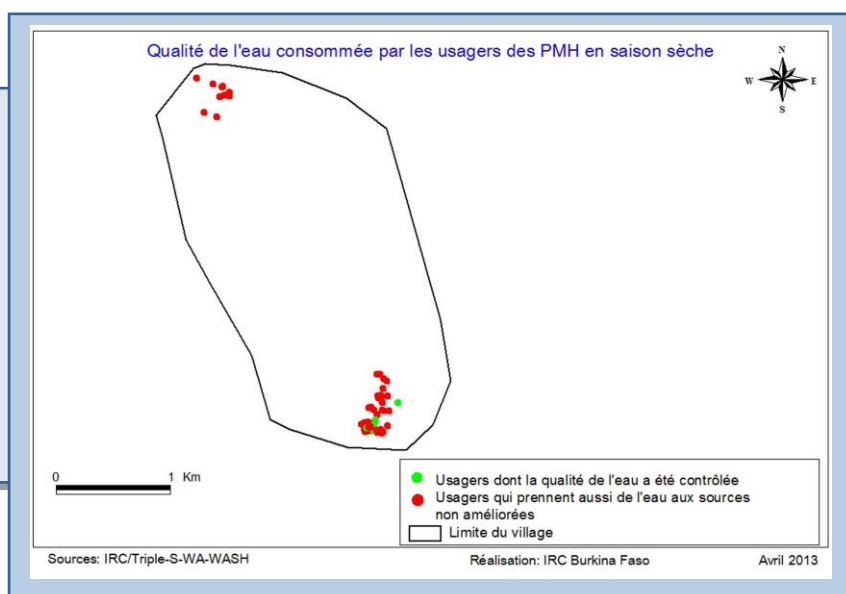

**Un taux de couverture qui ne traduit pas les niveaux de service effectivement reçus.**

Le niveau de service d'eau fourni à la population de Tankougounadié est en réalité bien inférieur au taux de couverture observé (42 %). Pour le démontrer, nous avons comparé les normes en vigueur au Burkina Faso définissant un service de base en milieu rural, et les niveaux de service effectivement reçus par les villageois (enquête à chaque PMH en octobre 2012 et en mai 2012 durant les saisons pluvieuse et sèche).

Un *usager* est défini comme un habitant du village observé à un point d'eau pendant l'enquête.

**Qualité** de l'eau. Les normes en vigueur préconisent que tous les habitants s'approvisionnent pour tous leurs besoins domestiques à des sources d'eau améliorées. Une *source améliorée* est définie comme une source d'eau fournissant une eau conforme aux directives de potabilité de l'OMS (à Tankougounadié, il s'agit de points d'eau équipés d'une Pompe à Motricité Humaine, PMH). Le taux de couverture est l'indicateur utilisé pour déterminer la population desservie. Chaque PMH est censée approvisionner 300 personnes en eau de qualité conforme aux normes internationales.

Mais selon notre enquête à Tankougounadié :

- En saison sèche, un villageois sur trois s'approvisionne aux PMH et cette proportion tombe à un sur cinq en saison des pluies. Les autres villageois s'approvisionnent exclusivement aux sources non améliorées.
- Seuls 2 % des villageois en saison des pluies, et 5 % en saison sèche utilisent exclusivement l'eau des PMH pour leurs besoins de base (boisson, cuisine, hygiène). Les autres usagers utilisent aussi l'eau des sources non améliorées.

**Quantité** d'eau utilisée. Selon l'interprétation du taux de couverture, tous les habitants consomment au moins 20 litres d'eau par personne et par jour.

Mais selon notre enquête à Tankougounadié :

- 4 % seulement des habitants prélèvent au moins 20 l/p/j à des sources améliorées toute l'année.
- La majorité des usagers prélève entre 5 et 20 l/p/j. Ils sont moitié plus nombreux en saison sèche.
- En saison des pluies, 5 % des habitants (25 % des usagers) prélèvent moins de 5 l/p/j. Leur nombre quadruple en saison sèche.

**Distance** aux points d'eau. Selon les normes, la PMH doit être située à moins d'un kilomètre du centre de groupement d'habitats.

Selon notre enquête à Tankougounadié :


- Aucun usager ne parcourt un kilomètre pour se rendre à une PMH, quelle que soit la saison.

**Densité** aux points d'eau. Selon les normes, la fréquentation de la PMH ne doit pas excéder 300 personnes par jour.

Selon notre enquête à Tankougounadié :

- En saison des pluies, la densité aux PMH est conforme aux normes.
- En revanche, en saison sèche, et bien qu'un tiers des villageois seulement utilise les PMH, un usager sur trois utilise des PMH dont l'affluence excède 300 personnes/jour.

**L'échelle de service appliquée à Tankougounadié :**

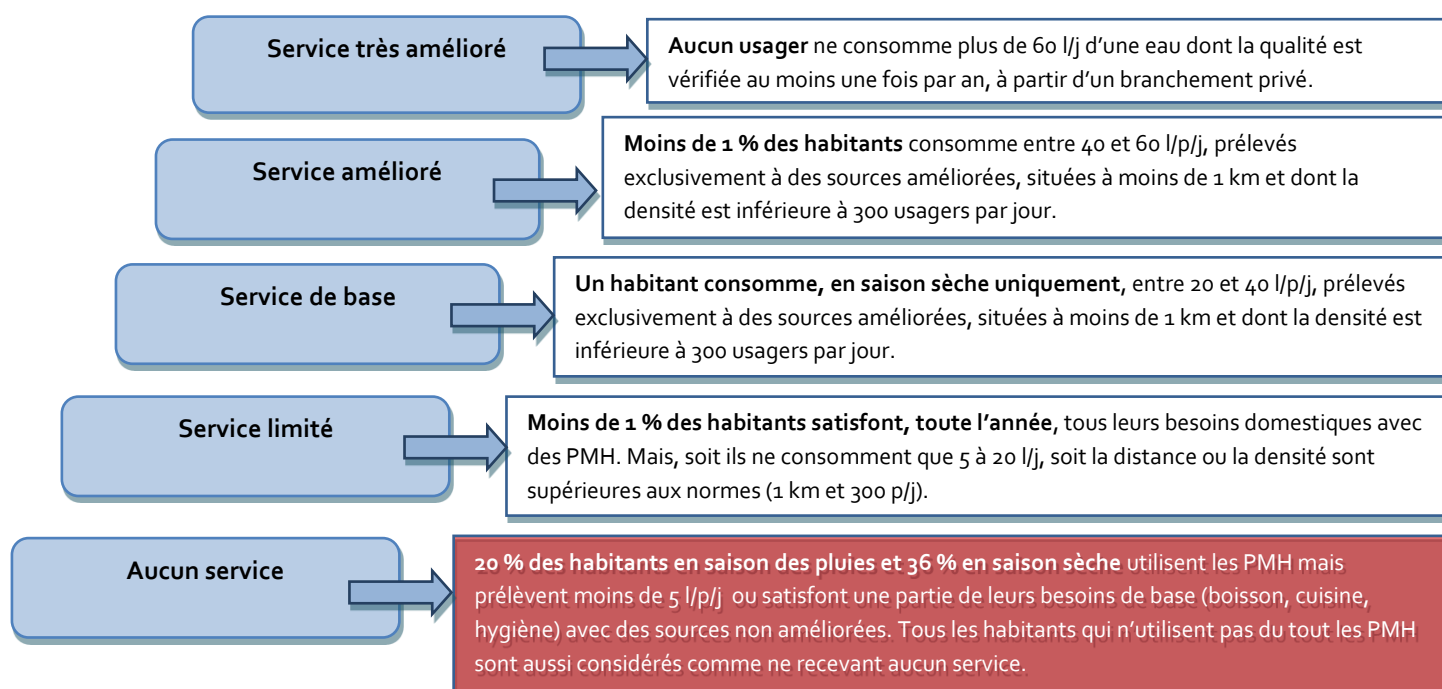

**Globalement, moins de 1 % des villageois bénéficie d'un service de base, en saison sèche comme en saison des pluies.**

La quasi-totalité des villageois ne reçoit aucun service, sachant que ceux qui vont aux PMH ne couvrent qu'une partie de leurs besoins de base (boisson cuisine, hygiène), et que la majorité des villageois couvrent l'ensemble de leurs besoins de base aux sources non améliorées.

